FÖLDSZINT

PINCE

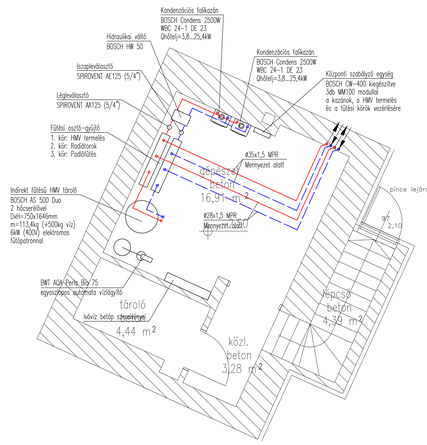

Jelmmagyarázat:

- Fűtési előremenő
- Fűtési visszatérő
- Elektromos kábelezés
- Gömbcsap
- Avatatlan elstörés ellen védett gömbcsap
- Visszacsapó szelep
- Biztonsági szelep
- Beszabályozó szelep TA-STAD/STAF
- Beszabályozó szelep TA-STAP
- Szennyfogó szűrő
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Hőmennyiségmérő
- Termosztatikus szelep
- Kétjáratú motoros szabályozószelep
- Háromjáratú motoros keverőszelep
- Szivattyú

Megjegyzés:

Vezetékek anyaga:

MPR: Geberit Mapress színezett fűtési- és hűtési vezeték
PEX: Rehau Raulitan flex rétegű műanyag fűtési- és hűtési vezeték

Megfogási távolságok acélcső esetén:

DN15:	1,5m
DN20–DN25:	2,5m
DN32–DN40:	3,0m
DN50–DN80:	3,5m
DN80–...:	4,0m

Megfogási távolságok műanyagcső esetén:

Minden csőméret esetén a legfeljebb a vezeték névleges átmérőjének 10x-ese.

Fűtési vezetékek szigetelése:

Belltérben szabadon:	Armacell Tubolit DG
Külltérben:	Ásványgyapot, alumínium borítással
Falban:	Armacell Tubolit S Plus

Szigetelés vastagsága belltérben:

...–DN25:	13mm
DN32–...:	20mm

Szigetelés vastagsága falban minden csőméret esetén 9mm

Szerelvénytípusok:

- Statikus beszabályozó szelepcsoport

TÁRGY:	DUDAR KÉTCSOPORTOS MINIBÖLCSŐDE 8416 Dudar, Kossuth Lajos u. 26. HRSZ.: 712/2
MEGBÍZÓ:	Dudar Község Önkormányzata 8416 Dudar, Rákóczi u. 19.
GENERÁLTERVEZŐ:	PYLON XXL Bt. Bachstedter Gábor 8414 Olaszfalu, Váci M. utca 44. E 19-0335
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	Immo Partnon Kft. Szőllősi Csaba 8100 Várpalota, Május 1. utca 16. G-19-0852
SZAKÁG:	ÉPÜLETGÉPÉSZET
RAJZ:	FŰTÉS Alaprajz
TERVFAJTA:	KIVITELI TERV DÁTUM: 2018.04.11.
LÉPTÉK:	1:50 RAJZSZÁM: G-FUT-01