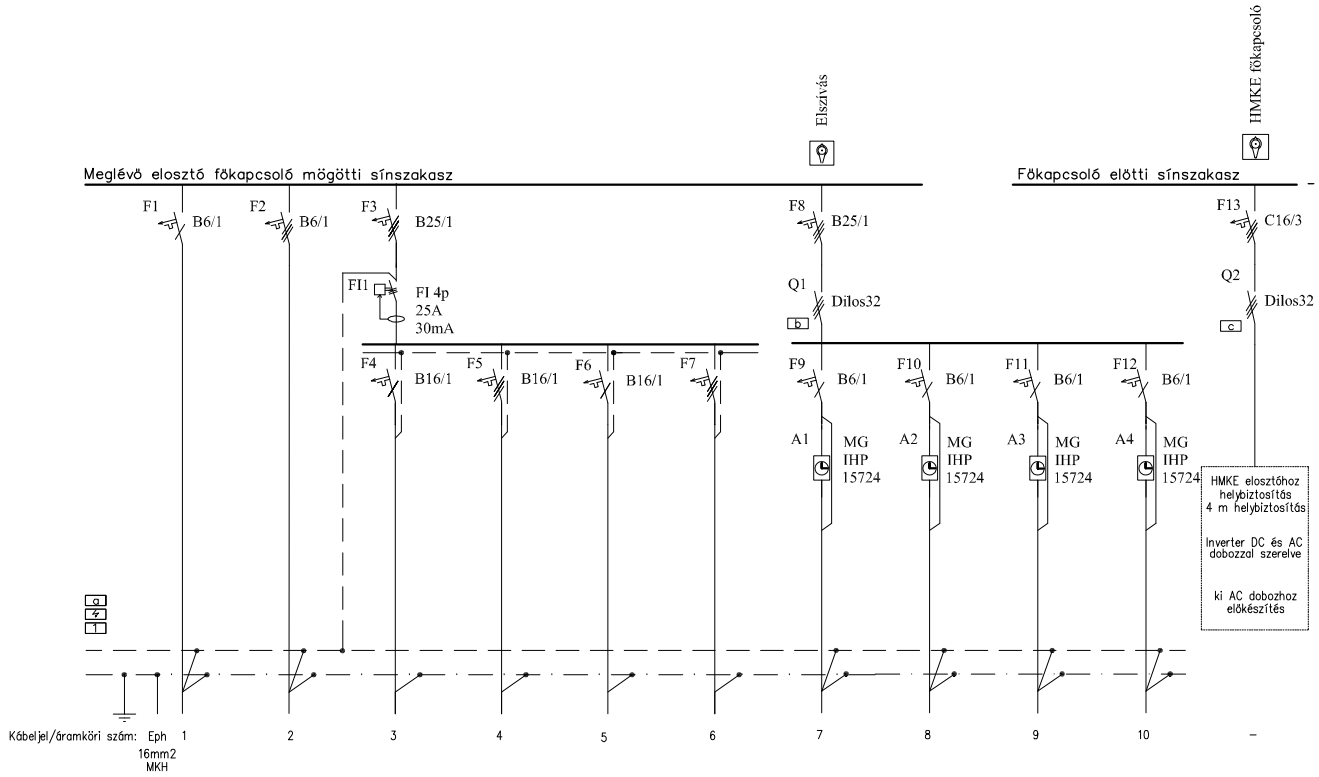

MEGNEVEZÉS	Foly. világítás	Konyha, szoc, sósz. mosogató, et. vil.	Általános dugalj	Konyha dugalj	Melegentartó	Tűzhely	Ventilátor helyi kézi és kapcsolóórás ind.	Ventilátor helyi kézi és kapcsolóórás ind.	Ventilátor helyi kézi és kapcsolóórás ind.	Ventilátor helyi kézi és kapcsolóórás ind.	HMKE előkészítés
TELJESÍTMÉNY/kW											
ÁRAMERŐSSÉG/A											
KERESZTMETSZET mm2	3x1,5		3x2,5	5x2,5	3x2,5	5x4	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	
VEZETÉK	NYM		NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	M40/32

Sorkapcsok: SAK típus sorkapocsjelölővel

Öntapadós cimkék:
- Vigyázz! 400V!
- Vigyázz! Erősáram! Életveszélyes!

Feketebetűs gravírozott táblák ragasztással:
5mm álló, nagybetűk
- a E1
- b Elszívás
- c HMKE

Minden további rajzazonosító jelzés:
- kábeljel áramköri számmal kábelen elosztó kilépésnél (Duplix)
- kábeljel áramköri számmal kábelen fogyasztó előtt (Duplix)
- kábeljel tápkábelen elosztó kilépésnél honnan, vagy hova elosztójellel (Duplix)
- elosztóban készüléken áramköri rajzi azonosító jel (címke pl.: Q0)

Érintésvédelmi mód: TN-C, TN-C-S
Névleges áram 63 A
Zárlati áram: < 8 kA
Védettség: IP40

Szekrény típusa: 2db Mini Pragma 13922, vagy vele egyenértékű,
Szerelése: álló kivitel, meglévő szerelőtérbe, szabad helyre,
Oldalfalról MÜIII, aljzatból M.../... felállás szekrény bevezetéshez

Készül: 1 db

Meglévő főkapcsoló ELGERO 32
Bármely szerelvény rendelése előtt építtetői megerősítő jóváhagyást kell kérni.
Bármely munkarész megkezdése előtt helyszíni kijelölést kell kérni.

Megnevezés: Dudar Község Önkormányzata Dudar, Rákóczi u. 19. kétcsoportos minibölcsöde létesítése Dudar, Kossuth L. u. 26. hrsz.:712/2.		Dátum: 2018. 03.	Tervszám: 2875.
Terv megnevezése: Villanyszerelési munka **E1 JELŰ, MEGLÉVŐ ELOSZTÓ BŐVÍTÉSE**			Rajzszám: V – 105
Tervező: CSÓKA SÁNDOR V 19 – 0314 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 21.	Tervtípus: KIVITELI	Lépték: 1:	